

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

OHRIEVAČE VODY A ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY STACIONÁRNE ELEKTRICKÉ

OKCE 100 S/2,2 kW

OKCE 125 S/2,2 kW

OKCE 160 S

OKCE 200 S

OKCE 250 S

OKCE 300 S

OKCE 400 S

OKCE 500 S

OKCE 750 S

OKCE 1000 S



Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: +420 / 326 370 990
fax: +420 / 326 370 980
e-mail: prodej@dzd.cz

 **DRAŽICE**
ČLEN SKUPINY **NIBE**

OBSAH

1	TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	4
1.1	POPIS FUNKCIE	4
1.2	POPIS VÝROBKU.....	4
1.3	KONŠTRUKCIA A ZÁKLADNÉ ROZMERY OHRIEVAČOV A ZÁSObNÍKOV	5
1.4	TECHNICKÉ PARAMETRE.....	9
2	PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE.....	10
2.1	PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY	10
2.2	ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA.....	10
2.2.1	ELEKTROINŠTALÁCIA PRE: OKCE 100 S/2,2 KW, OKCE 125 S/2,2 KW	10
2.2.2	ELEKTROINŠTALÁCIA PRE: OKCE 160 S, OKCE 200 S, OKCE 250 S, OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S	11
2.2.3	ELEKTROINŠTALÁCIA LEN PRE: OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S, OKCE 750 S, OKCE 1000 S	15
2.2.4	VODOVODNÁ INŠTALÁCIA.....	17
2.3	ĎALŠIE INFORMÁCIE	18
2.4	PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY	18
2.5	ČISTENIE OHRIEVAČA A VÝMENA ANÓDOVEJ TYČE	19
2.6	NÁHRADNÉ DIELY	20
3	OBSLUHA TERMOSTATU	20
3.1	OBSLUŽNÉ ZARIADANIA OHRIEVAČE OKCE 100-125 S/2,2 KW	20
3.1.1	NASTAVENIE TEPLoty	21
3.2	NAJČASTEJŠIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRÍČINY	21
4	DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA	22
4.1	INŠTALAČNÉ PREDPISY	22
4.2	POKYNY PRE DOPRAVU A SKLADOVANIE	23
4.3	LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU	23
5	MONTÁŽNY NÁVOD PRE IZOLÁCIU SO ZIPSOVÝM UZÁVEROM	24

PRED INŠTALÁCIOU OHRIEVAČA SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD!

Vážený zákazník,

Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Vám ďakujú za rozhodnutie používať výrobok našej značky. Týmto predpismi Vás oboznámime s použitím, konštrukciou, údržbou a s ďalšími informáciami o elektrických zásobníkoch vody.



Výrobok nie je určený na ovládanie

- a) osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo
- b) s nedostatočnými znalosťami a skúsenosťami, ak nie sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak neboli riadne preškolené.

Výrobca si vyhradzuje právo na technickú zmenu výrobku. Výrobok je určený na trvalý styk s pitnou vodou.

Výrobok odporúčame používať vo vnútornom prostredí s teplotou vzduchu +2 °C až +45 °C a s relatívnou vlhkosťou max. 80 %.

Spôľahlivosť a bezpečnosť výrobku preveril Strojírenský zkušební ústav v Brne.

Vyrobené v Českej republike.

Význam piktogramov použitých v návode



Dôležité informácie pre užívateľov zásobníka.



Odporúčenie výrobcu, ktorého dodržiavanie Vám zaručí bezproblémovú prevádzku a dlhodobú životnosť výrobku.



POZOR!
Dôležité upozornenie, ktoré musíte dodržať.

1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

1.1 POPIS FUNKCIE

Ohrievače vody a zásobníky teplej vody radu OKCE S využívajú na ohrev len elektrickú energiu. Svojím menovitým výkonom zaručujú dostatočné množstvo TUV pre bytové jednotky, prevádzkarne, reštaurácie a podobné zariadenia.

1.2 POPIS VÝROBKU

OKCE 100 – 125 S/2,2kW

Nádoba ohrievača je zvarená z oceleového plechu a ako celok posmaltovaná smaltom odolávajúcim teplej vode. Ako dodatočná ochrana proti korózii je v hornej časti ohrievača vmontovaná horčíková anóda, ktorá upravuje elektrický potenciál vnútrajška nádoby a znižuje tak nebezpečenstvo jej prehrdzavenia. Do nádoby sú privarené vývody teplej, studenej vody a cirkulačný otvor. K hornému dnu nádoby je privarená príruha, na ktorú je priskrutkované veko príruhy. Medzi veko príruhy a prírubu je vložený tesniaci krúžok. Vo veku príruhy sú puzdrá na umiestnenie ohrevného telesa a senzorov regulačného, bezpečnostného termostatu. Elektroinštalácia je umiestnená pod plastovým odnímateľným krytom. Indikátor teploty je umiestnený na plášti ohrievača. Izoláciu nádoby tvorí 42 mm polyuretánovej peny. Plášť ohrievača je vyrobený z oceleového plechu, lakovaného práškovou farbou.

OKCE 160 – 300 S

Nádoba ohrievača je zvarená z oceleového plechu a ako celok posmaltovaná smaltom odolávajúcim teplej vode. Ako dodatočná ochrana proti korózii je v hornej časti ohrievača vmontovaná horčíková anóda, ktorá upravuje elektrický potenciál vnútrajška nádoby a znižuje tak nebezpečenstvo jej prehrdzavenia. Do nádoby sú privarené vývody teplej, studenej vody a cirkulačný otvor. Na ohrievačoch sa na boku pod plastovým krytom nachádza čistiaci a revízny otvor, zakončený prírubou, do otvoru možno namontovať ohrevnú jednotku o rôznych výkonoch. Ohrievač má ešte otvor G 6/4", kam možno namontovať ohrevné teleso radu TJ G6/4" (neplatí pre objem 160 l). Indikátor teploty je umiestnený na plášti ohrievača. Izoláciu nádoby tvorí 42 mm hrubá polyuretánová pena. Plášť ohrievača je vyrobený z oceleového plechu, lakovaného práškovou farbou.


OKCE 400 – 500 S

Nádoba zásobníka je zvarená z oceleového plechu a ako celok posmaltovaná smaltom odolávajúcim teplej vode. Ako dodatočná ochrana proti korózii je v hornej časti zásobníka vmontovaná horčíková anóda, ktorá upravuje elektrický potenciál vnútrajška nádoby a znižuje tak nebezpečenstvo jej prehrdzavenia. Do nádoby sú privarené vývody teplej, studenej vody a cirkulačný otvor. Na zásobníkov sa na boku pod plastovým krytom nachádza čistiaci a revízny otvor, zakončený prírubou, do otvoru možno namontovať ohrevnú jednotku o rôznych výkonoch. Zásobník má ešte otvor G 6/4", kam možno namontovať ohrevné teleso radu TJ G 6/4". Indikátor teploty je umiestnený na plášti zásobníka. Izoláciu nádoby tvorí 50 mm hrubá polyuretánová pena. Na zásobník je nasadený plastový plášť (tvrdený polystyrén).

Nádoba zásobníka je zvarená z oceleového plechu a ako celok posmaltovaná smaltom odolávajúcim teplej vode. Ako dodatočná ochrana proti korózii je v hornej časti zásobníka vmontovaná horčíková anóda, ktorá upravuje elektrický potenciál vnútra nádrže a znižuje tak nebezpečenstvo jej prehrdzavenia. Do nádoby sú privarené vývody teplej, studenej vody a cirkulačný otvor. Na zásobník sa na boku pod plastovým krytom nachádza čistiaci a revízny otvor, zakončený prírubou, do otvoru možno namontovať ohrevnú jednotku o rôznych výkonoch s redukčnou prírubou. Indikátor teploty je umiestnený na plášti zásobníka. Izoláciu nádoby tvorí 50 mm hrubá polyuretánová pena. Súčasťou zásobníka je tepelná izolácia.

1.3 KONŠTRUKCIA A ZÁKLADNÉ ROZMERY OHRIEVAČOV A ZÁSOBNÍKOV

OKCE 100 S/2,2 kW, OKCE 125 S/2,2 kW

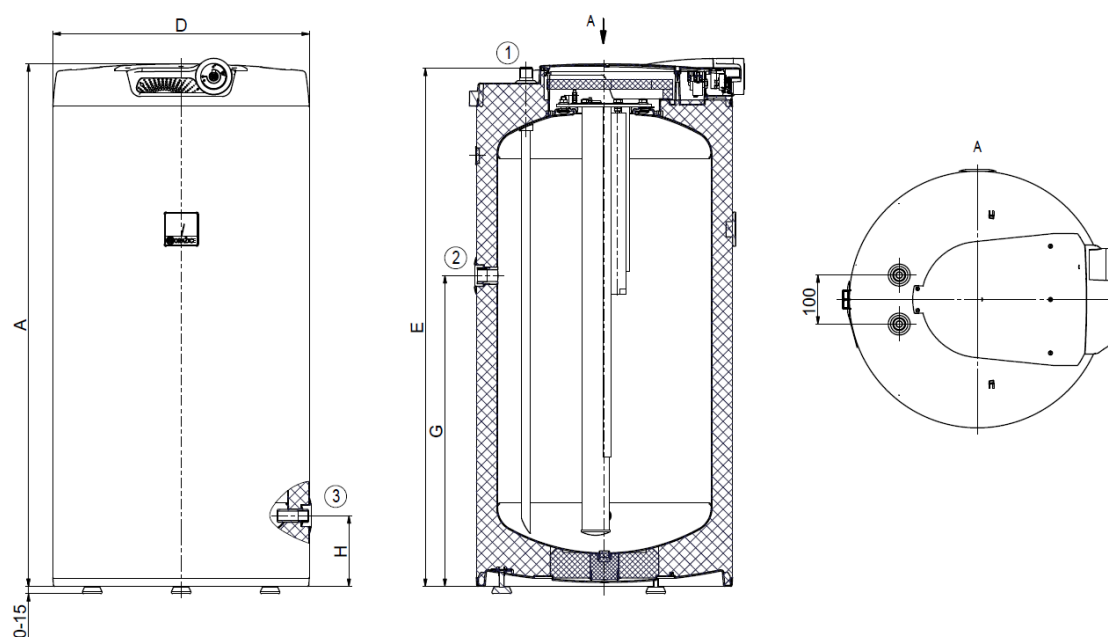


Obrázok 1

	OKCE 100 S/2,2kW	OKCE 125 S/2,2kW		
			①	3/4" vonkajšie
A	902	1067	②	3/4" vnútorné
D	524	524	③	1/2" vnútorné
E	892	1057		
G	535	635		
H	145	145		

Tabuľka 1

OKCE 160 S

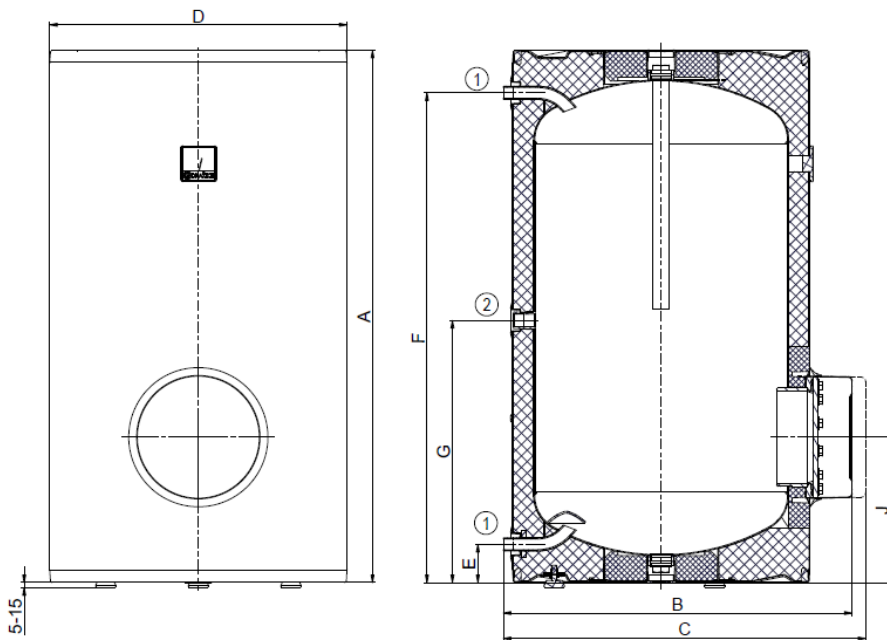


Obrázok 2

①	3/4" vonkajšie
②	3/4" vnútorné

OKCE 160S	
A	1045
B	660
C	720
D	584
E	75
F	962
G	515
J	289

Tabuľka 2

OKCE 200 S, OKCE 250 S

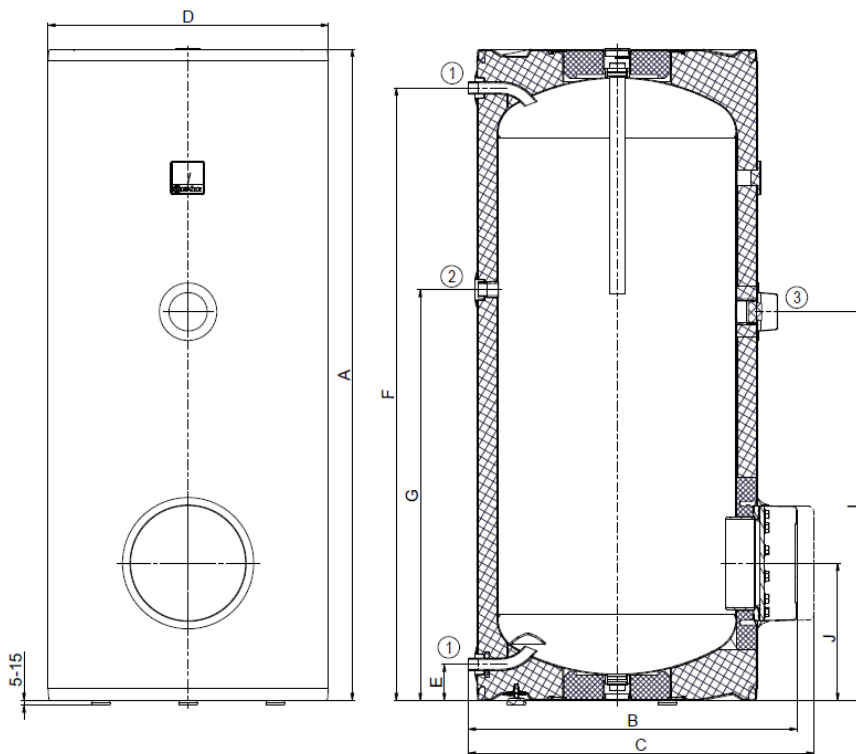


Obrázok 3

①	3/4" vonkajšie
②	3/4" vnútorné
③	6/4" vnútorné

	OKCE 200 S	OKCE 250 S
A	1355	1535
B	660	660
C	720	720
D	584	584
E	75	75
F	1275	1455
G	855	1055
I	810	810
J	285	285

Tabuľka 3

OKCE 300 S

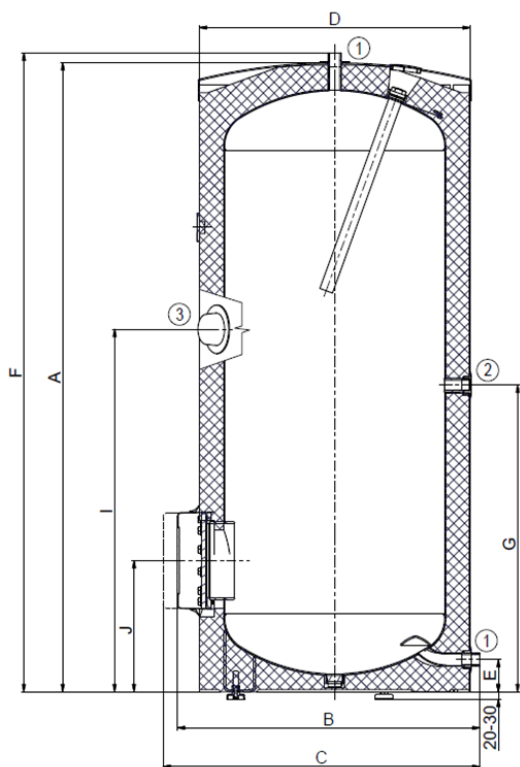


Obrázok 4

①	1" vonkajšie
②	3/4" vnútorné
③	6/4" vnútorné

OKCE 300 S	
A	1558
B	750
C	810
D	670
E	77
F	1579
G	760
I	895
J	325

Tabuľka 4

OKCE 400 S, OKCE 500 S

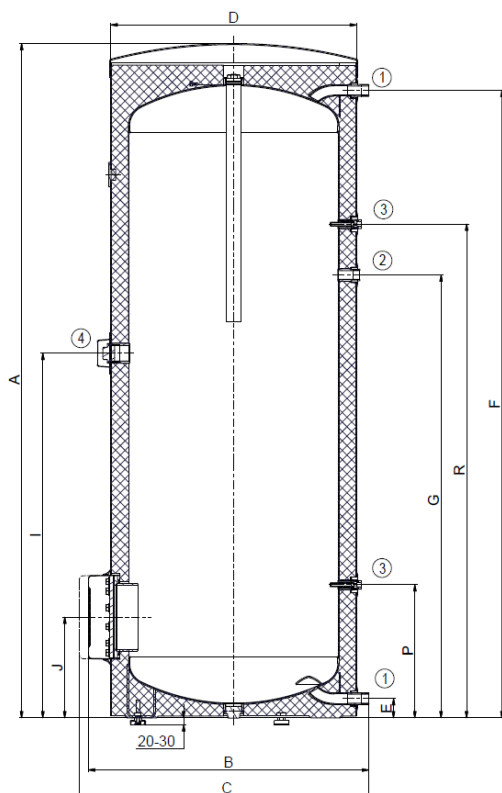


Obrázok 5

①	1" vonkajšie
②	3/4" vnútorné
③	1/2" vnútorné Puzdro na senzor
④	6/4" vnútorné

	OKCE 400 S	OKCE 500 S
A	1920	1924
B	750	800
C	810	860
D	650	700
E	79	55
F	1799	1790
G	1194	1264
I	1005	1040
J	304	287
P	514	380
R	1289	1409

Tabuľka 5

OKCE 750 S, OKCE 1000 S

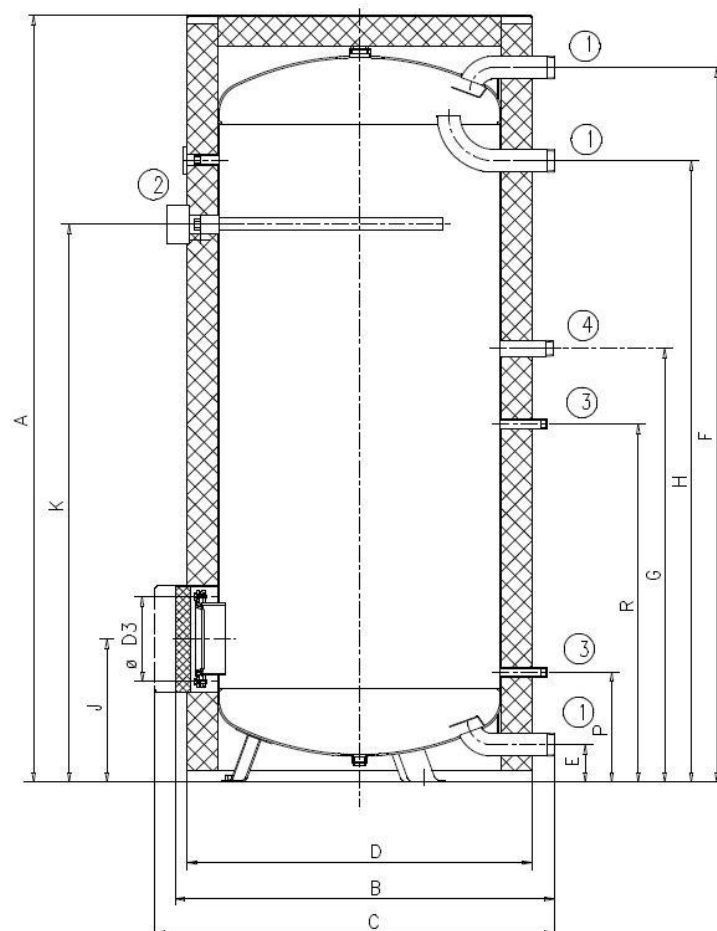

Obrázok 6

	OKCE 750 S	OKCE 1000 S
A	2030	2050
B	1030	1130
C	max. 1140	max. 1240
D	910	1010
D3	225	225
E	100	100
F	1893	1910
G	1147	1155
H	1642	1650
J	382	390
K	1477	1515
P	292	300
R	947	955

①	2" vonkajšie
②	5/4" vnútorné
③	1/2" vnútorné
④	5/4" vonkajšie

Tabuľka 6

1.4 TECHNICKÉ PARAMETRE

MODEL	OKCE 100 S/2,2kW	OKCE 125 S/2,2 kW	OKCE 160 S	OKCE 200 S	OKCE 250 S	OKCE 300 S
OBJEM [l]	98	128	157	210	250	300
HMOTNOST [kg]	39	45	52	72	76	80
PREVÁDZKOVÝ TLAK ZÁSOBNÍKA [bar]	6					
MAX. TEPLOTA TEPLEJ VODY [°C]	80					
DOBA OHREVVU Z 10°C - 60 °C [h]	2,6	3,3	podľa typu TPK (príslušenstvo)			
ZMIEŠANÁ VODA V40 [l]	133,17	156,44	235,47	362,16	418,23	419,08
ZÁŤAŽOVÝ PROFIL	M	L	L	XL	XL	XL
TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI	C	C	C	C	C	C
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ [%]	38	39	39	39	40	38
ROČNÁ SPOTREBA EL. ENERGIE [kWh]	1349	2637	2612	4301	4215	4361

Tabuľka 7

MODEL	OKCE 400 S	OKCE 500 S	OKCE 750 S	OKCE 1000 S
OBJEM [l]	389	462	745	969
HMOTNOSŤ [kg]	97	106	158	206
PREVÁDZKOVÝ TLAK ZÁSOBNÍKA [MPa]	1			
MAX. TEPLOTA TEPLEJ VODY [°C]	80			
DOBA OHREVVU Z 10°C - 60 °C [h]	podľa zvoleného príkonu zabudovanej jednotky			
ZMIEŠANÁ VODA V40 [l]	521,89	640,08	1277,49	1594,86
TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI	C	C	C	C
STATICKÁ STRATA [W]	99	110	127	140

Tabuľka 8

2 PREVÁDZKOVÉ A MONTÁŽNE INFORMÁCIE

2.1 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY



Ohrievače a zásobníky sa smie používať výlučne v súlade s podmienkami uvedenými na výkonovom štítku a s pokynmi pre elektrické zapojenie. Okrem zákonne uznaných národných predpisov a noriem sa musia dodržiavať aj podmienky pre pripojenie, stanovené miestnymi elektrickými a vodohospodárskymi podnikmi, ako aj návod na montáž a obsluhu.

Teplota v mieste inštalácie ohrievača (zásobníka teplej vody) musí byť vyššia ako +2 °C, miestnosť nesmie zamrznúť. Namontovanie prístroja sa musí urobiť na takom mieste, s ktorým možno ako s vhodným počítať, t.j., že zariadenie musí byť bez problémov prístupné kvôli prípadne potrebnej údržbe, oprave alebo eventuálnej výmene.




Pri silne vápenitej vode odporúčame, aby ste pred ohrievač (zásobník teplej vody) predradili niektorý bežný prístroj na odvápnenie alebo nastavujte termostat na prevádzkovú teplotu maximálne 55 °C (nastavenie do polohy „OPTIMUM“) - Obrázok 20. Kvôli riadnej prevádzke je nevyhnutné používať pitnú vodu zodpovedajúcej kvality. Aby nedochádzalo k prípadným usadeninám, odporúčame, aby ste pred ohrievač (zásobník teplej vody) predradili vodný filter.

2.2 ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

2.2.1 ELEKTROINŠTALÁCIA PRE: OKCE 100 S/2,2 KW, OKCE 125 S/2,2 KW

Zapojenie urobte podľa schémy pripojenia. Zapojenie urobené v závode sa nesmie meniť! (Obrázok 8). V kryte elektroinštalácie odstráňte prepážku zodpovedajúcu priemeru prívodného vodiča $\varnothing 8$ alebo $\varnothing 10$ (Obrázok 7). Stupeň krytia elektrických častí ohrievača je IP 42. Príkion elektrického telesa je 2200 W.

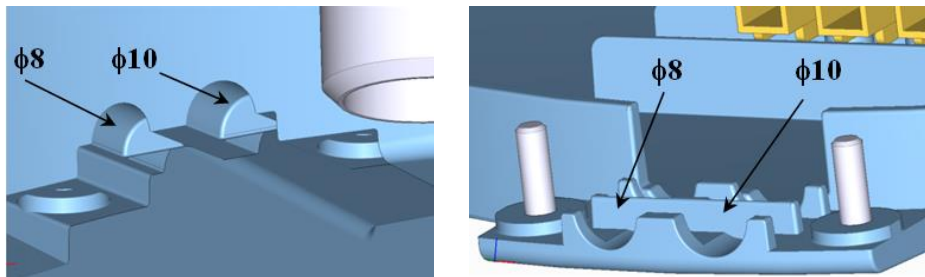


Obrázok 7

Pripojenie, opravy a kontroly el. inštalácie môže robiť len podnik oprávnený na tieto činnosti.

Odborné zapojenie musí byť potvrdené na záručnom liste.

Ohrievač sa pripája na elektrickú sieť 230 V/50 Hz pevným pohyblivým vodičom, v ktorom je osadený istič (chránič).

Schéma zapojenia:

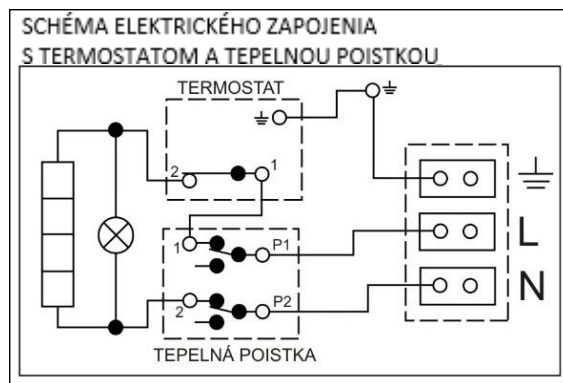

Obrázok 8

2.2.2 ELEKTROINŠTALÁCIA PRE: OKCE 160 S, OKCE 200 S, OKCE 250 S, OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S

Ohrievač vody a zásobník teplej vody musí byť dodatočne vybavený univerzálnou elektrickou ohrevnou jednotkou s pevným alebo voliteľným výkonom ohrevných telies. Ohrevná jednotka sa skladá z príruby, ku ktorej sú privarené jedno alebo tri puzdrá na keramické ohrevné telesá a puzdro na senzory regulácie (viď Obrázok 9, Obrázok 10, Obrázok 11). Jednotka je upevnená 12 skrutkami M12 vo vzdialenosti 210 mm. V kryte elektroinštalácie je umiestnený prevádzkový a bezpečnostný termostat, kontrolka chodu ohrievača a priechodka prívodného vodiča.



Senzory musia byť v puzdre zasunuté na doraz, v poradí najprv prevádzkový, potom bezpečnostný termostat.

Výkon ohrevnej jednotky si možno vybrať podľa požadovaného času ohrevu alebo podľa možností pripojenia rozvodu elektrickej energie v mieste užívania.

Parametre elektrickej ohrevnej jednotky pre:

OKCE 160 S, OKCE 200, OKCE 250, OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S

TYP	VÝKON [kW]	NAPÄTIE [V/Hz]	DĹŽKA ZABUDOVANIA L [mm]	ELEKTRICKÉ KRYTIE	HMOTNOSŤ [kg]	UCHYTENIE
TPK 210 – 12/2,2 kW	2,2	1 PE-N ~ 230 V/50 Hz	440	IP 42	6,6	12 x M12
TPK 210 – 12/3-6 kW	3 - 4 - 6	3 PE-N ~ 400 V/50 Hz	440	IP 42	12	12 x M12
TPK 210 – 12/5-9 kW	5 - 7 - 9	3 PE-N ~ 400 V/50 Hz	550	IP 42	13,6	12 x M12
TPK 210 – 12/12 kW	12	3 PE-N ~ 400 V/50 Hz	550	IP 42	14	12 x M12

Tabuľka 9

Po zapojení ohrievača (zásobníka teplej vody) na elektrickú sieť ohrevné teleso ohrieva vodu. Vypínanie a zapínanie telesa je regulované termostatom. Termostat možno nastaviť podľa potreby od 5 °C do 75 °C. Odporúčame nastavenie teploty úžitkovej vody maximálne na 60 °C. Táto teplota zabezpečí optimálnu prevádzku ohrievača (zásobníka teplej vody) a pri nej dochádza k zníženiu tepelných strát a k úspore elektrickej energie. Po dosiahnutí nastavenej teploty termostat rozpojí elektrický obvod, a tým preruší ohrev vody. Kontrolka signalizuje teleso v prevádzke (svieti) a teleso mimo prevádzky (kontrolka zhasne).



V prípade dlhšieho vyradenia ohrievača (zásobníka teplej vody) z prevádzky možno v zimnom období nastaviť termostat na značku „snehová vločka“ proti zamrznutiu alebo vypnúť prívod elektrického prúdu do ohrievača (zásobníka teplej vody).



Pripojenie, opravy a kontroly elektrickej inštalácie môže robiť len podnik (osoba) oprávnený na túto činnosť. Odborné zapojenie musí byť potvrdené na záručnom liste.

V prípade inštalácie v kúpeľniach, práčovniach, umyvárňach a sprchách je nutné postupovať podľa platnej normy.


Dodržiavajte ochranu proti úrazu elektrickým prúdom podľa platnej normy.

Ohrievač (zásobník teplej vody) sa na elektrickú sieť pripája pevným pohyblivým vodičom, v ktorom je osadený istič (chránič).


Stupeň krytia elektrických častí ohrievača je IP 44.

Ohrevná jednotka - príruby

OKCE 160 S, OKCE 200, OKCE 250, OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S

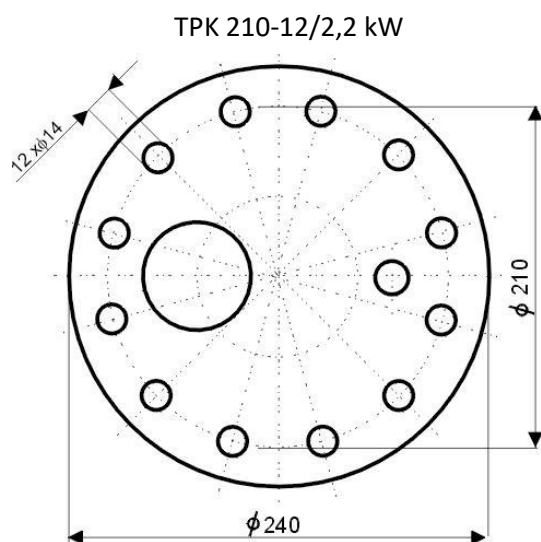

Obrázok 9

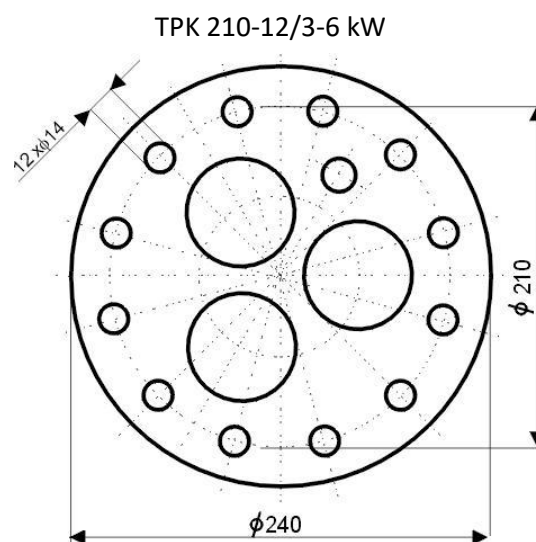


Obrázok 10

OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S

TPK 210-12/5-9 kW


TPK 210-12/12 kW

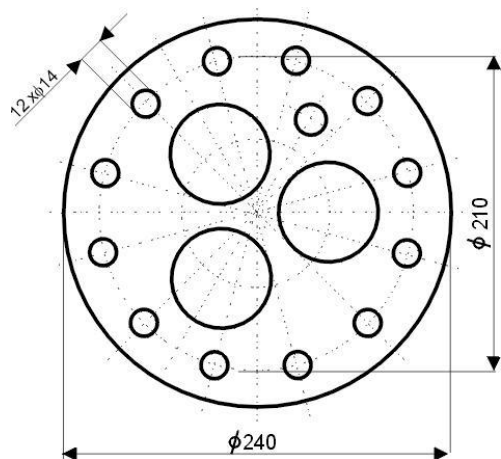

Obrázok 11

Schéma zapojenia

Ohrevná jednotka 2,2 kW

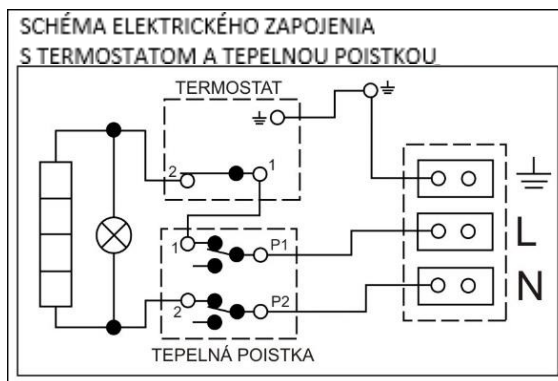

Obrázok 12


Schéma zapojenia

Ohrevná jednotka 3-6 kW

Ohrevná jednotka 3-6 kW umožňuje univerzálne 4 druhy zapojenia podľa požadovaného času ohrevu alebo možností elektrickej siete v mieste užívania.

TPK 3-6 kW R ~ 1 kW

Dosiahnutie zvoleného výkonu ohrevnej jednotky sa urobí pripojením prívodného vodiča na svorkovnicu L1, L2, L3, N a prepojením svoriek na svorkovnici 1-10 podľa nasledujúcich schém:

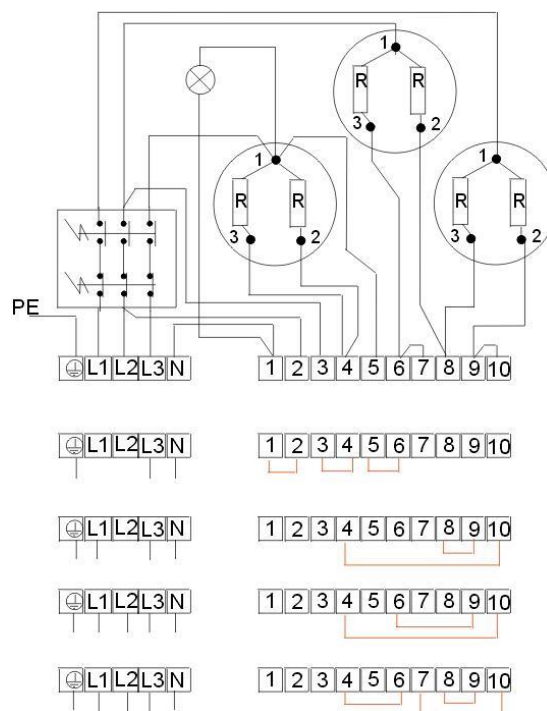

3 kW 1 PE - N AC 230 V / 50 Hz

3 kW 2 PE - N AC 400 V / 50 Hz

4 kW 3 PE - N AC 400 V / 50 Hz

6 kW 3 PE - N AC 400 V / 50 Hz

Obrázok 13

Ohrevná jednotka:

TPK 210 - 12/5-9 kW


TPK 5-9 kW $R \sim 1 \text{ kW}$

TPK 5-9 kW

5 kW 3 PE - N AC 400 V / 50 Hz

7 kW 3 PE - N AC 400 V / 50 Hz

9 kW 3 PE - N AC 400 V / 50 Hz

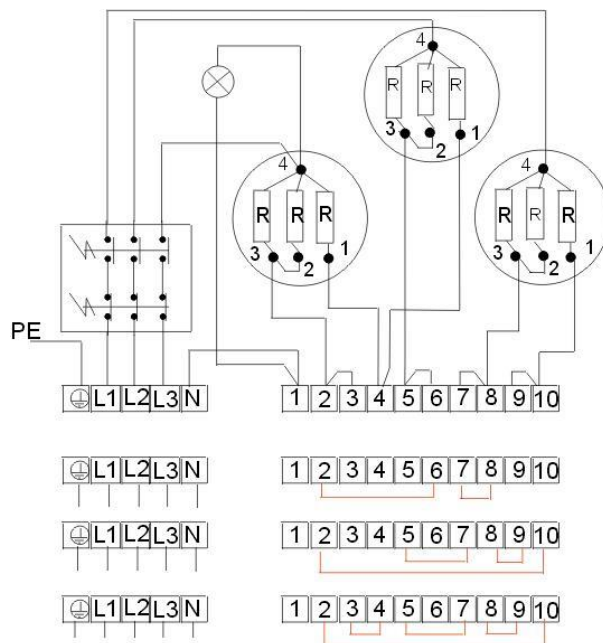

Obrázok 14


Ohrevná jednotka:

TPK 210 - 12/12 kW

TPK 12 kW $R \sim 1,33 \text{ kW}$

TPK 12 kW

12 kW 3 PE - N AC 400 V / 50 Hz

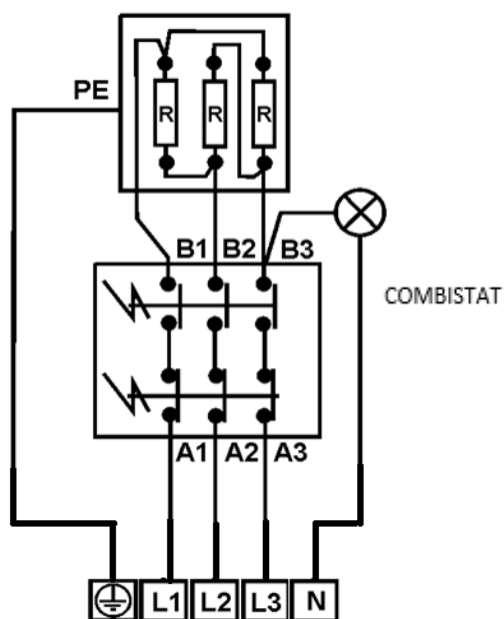

Obrázok 15

2.2.3 ELEKTROINŠTALÁCIA LEN PRE: OKCE 300 S, OKCE 400 S, OKCE 500 S, OKCE 750 S, OKCE 1000 S

Použitie ohrevných jednotiek

Objem	Rozmer príruby	Čas ohrevu z 10°C na 60°C (hod)							
		8	6	5	4	3	2,5	2	1,5
750	Príruba Ø150	RDU 18-6	RDW 18-7,5	RDW 18-10	RSW 18-12	RSW-18-15			
	príruba Ø225		SE 377-8	SE 378-9,5	SE 377-11	SE 378-14	SE 377-16	SE 378-19	
1000	príruba Ø150	RDW 18-7,5	RDW 18-10	RSW 18-12	RSW 18-15				
	príruba Ø225	SE 377-8	SE 378-9,5	SE 377-11	SE 378-14	SE 377-16	SE 378-19		

Objem	Rozmer príruby	Čas ohrevu z 10°C na 60°C (hod)							
		8	6	5	4	3	2,5	2	1,5
300	príruba Ø210	RDU 18-2,5	RDU 18-3	RDU 18-3,8	RDU 18-5	RDU 18-6	RDW 18-7,5	RDW 18-10	
400	príruba Ø210	RDU 18-3	RDU 18-3,8	RDU 18-5	RDU 18-6	RDW 18-7,5	RDW 18-10	RSW 18-12	RSW 18-15
500	príruba Ø210	RDU 18-3,8	RDU 18-5	RDU 18-6	RDW 18-	RDW 18-10	RSW 18-12	RSW 18-15	

Tabuľka 10

Elektrické ohrevné jednotky REU, RDU a RSW možno pomocou redukčnej príruby 210/150 montovať do ohrievačov a zásobníkov teplej vody o objemoch 300,400 a 500 litrov.

Elektrické ohrevné jednotky REU, RDU a RSW možno pomocou redukčnej príruby 225/150 montovať do zásobníkov teplej vody o objemoch 750 a 1000 litrov.

Typ	Výkon [kW]	Zapojenie	Dĺžka telesa [mm]	Hmotnosť [kg]
REU 18 - 2,5	2,5	1 PE-N AC 230 V / 50 Hz	450	3
RDU 18 - 2,5	2,5	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	450	3,3
RDU 18 - 3	3	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	450	3,4
RDU 18 - 3,8	3,8	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	450	3,5
RDU 18 - 5	5	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	450	3,5
RDU 18 - 6	6	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	450	3,5
RDW 18 - 7,5	7,5	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	450	3,7
RDW 18 - 10	10	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	450	4
RSW 18 - 12	12	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	530	4
RSW 18 - 15	15	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	630	4,2
SE 377*	8,0-11-16	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	610	8
SE 378*	9,5-12,7-19	3 PE-N AC 400 V / 50 Hz	740	11,5

* Len pro zásobníky 750 a 1000 litrov

Tabuľka 11

Objem	Doba ohrevu z 10°C na 60°C (hod)							
I	8	6	4,5	3,5	3	2,5	1,8	1,4
300	TPK 210/2,2	TPK 210/3-6	TPK 210/3-6	TPK 210/5-9	TPK 210/3-6	TPK 210/5-9	TPK 210/5-9	TPK 210/12
Zapojenie	2,2 kW	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW	9 kW	12 kW

Tabuľka 12


Objem	Doba ohrevu z 10°C na 60°C (hod)							
I	11,3	8	6	4,7	4	3,4	2,6	2
400	TPK 210/2,2	TPK 210/3-6	TPK 210/3-6	TPK 210/5-9	TPK 210/3-6	TPK 210/5-9	TPK 210/5-9	TPK 210/12
Zapojenie	2,2 kW	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW	9 kW	12 kW

Tabuľka 13

Objem	Doba ohrevu z 10°C na 60°C (hod)							
I	14,1	9,8	7,5	6	5	4,2	3,3	2,5
500	TPK 210/2,2	TPK 210/3-6	TPK 210/3-6	TPK 210/5-9	TPK 210/3-6	TPK 210/5-9	TPK 210/5-9	TPK 210/12
Zapojenie	2,2 kW	3 kW	4 kW	5 kW	6 kW	7 kW	9 kW	12 kW


Tabuľka 14

Redukčná príruha 210 / 150

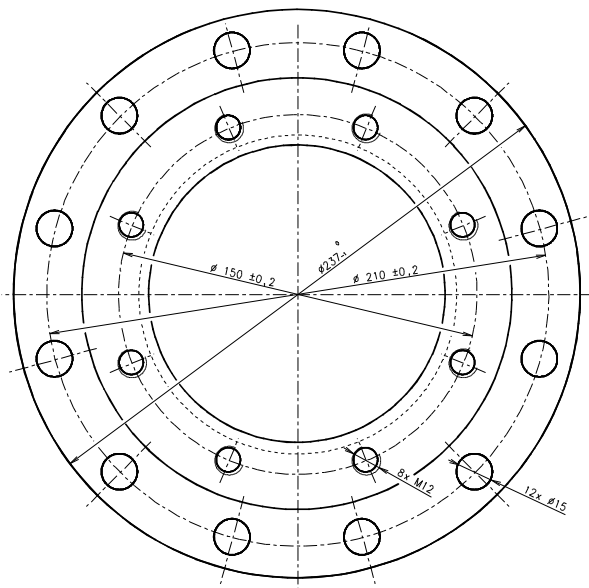

Obrázok 16

Redukčná príruha 225 / 150

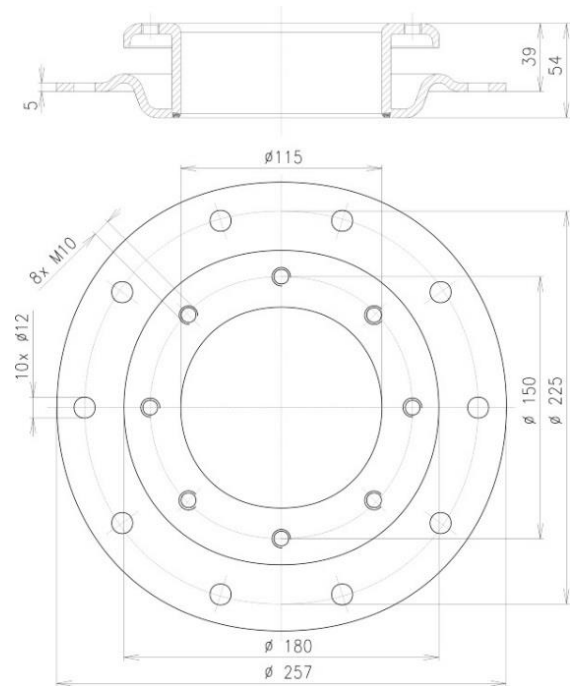

Obrázok 17

2.2.4 VODOVODNÁ INŠTALÁCIA



Tlaková voda sa pripája k trubkám so závitom 3/4" v spodnej časti ohrievača (zásobníka teplej vody). Modrá - prívod studenej vody, červená - vývod teplej vody. Kvôli prípadnému odpojeniu ohrievača (zásobníka teplej vody) je nutné na vstupy a výstupy úžitkovej vody namontovať skrutky Js 3/4". Poistný ventil sa montuje na prívod studenej vody, označený modrým krúžkom.



Každý tlakový ohrievač (zásobník teplej vody) teplej úžitkovej vody musí byť vybavený membránovým, pružinou zaťažným, poistným ventilom. Menovitá svetlosť poistných ventilov sa určuje podľa normy. **Ohrievače 300 l sa dodávajú bez poistného ventilu.** Poistný ventil musí byť dobre prístupný, čo najbližšie k ohrievaču (zásobníku teplej vody). Prívodné potrubie musí mať prinajmenšom takú svetlosť ako poistný ventil. Poistný ventil sa umiestňuje tak vysoko, aby bol zabezpečený odvod prekvapkávajúcej vody samospádom. Odporúčame namontovať poistný ventil na odbočkovú vetvu. Ľahšia výmena bez nutnosti vypúšťania vody zohrievača (zásobníka teplej vody). Na montáž sa používajú poistné ventily s pevne nastaveným tlakom od výrobcu. Spúšťací tlak poistného ventilu musí byť zhodný s max. povoleným tlakom ohrievača (zásobníka teplej vody) a prinajmenšom o 20 % vyšší, ako je max. tlak vo vodovodnom potrubí (Tabuľka 15). V prípade, že tlak vo vodovodnom potrubí presahuje túto hodnotu, je nutné do systému zaradiť redukčný ventil. **Medzi ohrievačom (zásobníkom teplej vody) a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzavieracia armatúra.** Pri montáži postupujte podľa návodu výrobcu poistného zariadenia. Každý samostatne uzavierateľný ohrievač (zásobník teplej vody) musí byť vybavený na prívode studenej vody uzáverom, skúšobným kohútom alebo zátkou pre kontrolu funkcie spätnej armatúry, spätnou armatúrou a poistným ventilom. Ohrievače a zásobníky teplej vody nad 200 litrov tiež tlakomerom.



Pred každým uvedením poistného ventilu do prevádzky je nutné urobiť jeho kontrolu. Kontrola sa robí ručným oddialením membrány od sedla, pootočením gombíka odtrhávacieho zariadenia vždy v smere šípky. Po pootočení musí gombík zapadnúť späť do zárezu. Správna funkcia odtrhávacieho zariadenia sa prejaví odtečením vody cez odpadovú trubicu poistného ventilu. V bežnej prevádzke treba túto kontrolu urobiť najmenej raz za mesiac a po každom odstavení ohrievača (zásobníka teplej vody) z prevádzky, ktoré je dlhšie ako 5 dní. Z poistného ventilu môže odtokovou trubicou odkvapkávať voda, trubka musí byť voľne otvorená do atmosféry, umiestnená súvisle nadol a musí byť v prostredí bez výskytu teplôt pod bodom mrazu. Pri vypúšťaní ohrievača (zásobníka teplej vody) použite odporúčaný vypúšťací ventil. Najprv je nutné uzavrieť prístup vody do ohrievača (zásobníka teplej vody).

Potrebné tlaky ukazuje nasledujúca - Tabuľka 15. Kvôli správne chodu poistného ventilu musí byť na prívodné potrubie zabudovaný vratný ventil, ktorý bráni samovoľnému vyprázdneniu ohrievača (zásobníka teplej vody) a prenikaniu teplej vody späť do vodovodného potrubia. Odporúčame čo najkratší rozvod teplej vody od ohrievača (zásobníka teplej vody), čím sa znížia tepelné straty. Medzi zásobník a každé prívodné potrubie musí byť montovaný aspoň jeden rozoberateľný spoj. Je nutné používať zodpovedajúce potrubia a armatúry, s dostatočne dimenzovanými maximálnymi hodnotami teplôt a tlakov.

Ohrievače (zásobníky teplej vody) musia byť opatrené vypúšťacím ventilom na prívode studenej úžitkovej vody do ohrievača (zásobníka teplej vody), kvôli prípadnej demontáži alebo oprave.

Pri montáži zabezpečovacieho zariadenia postupujte podľa normy.

SPŮŠŤACÍ TLAK POISTNÉHO VENTILU [MPa]	PRÍPUSTNÝ PREVÁDZKOVÝ PRETLAK OHRIEVAČA VODY / ZÁSOBNÍKA TEPEJ VODY [MPa]	MAXIMÁLNY TLAK V POTRUBÍ STUDENEJ VODY [MPa]
0,6	0,6	do 0,48

Tabuľka 15

2.3 ĎALŠIE INFORMÁCIE



Ohrievače a zásobníky teplej vody o objeme 300 - 1000 litrov sú na spodnú drevenú paletu priskrutkované zospodu skrutkami M12. Po uvoľnení ohrievača (zásobníka teplej vody) z palety a pred jeho uvedením do prevádzky treba nainštalovať 3 regulačné nožičky, dodávané ako príslušenstvo výrobku. Pomocou týchto nožičiek možno zabezpečiť kolmú polohu ohrievača (zásobníka teplej vody) voči základni v rozmedzí 10 mm.


2.4 PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Po pripojení ohrievača na vodovodné potrubie, elektrickú sieť a po preskúšaní poistného ventilu (podľa návodu priloženého k ventilu) sa ohrievač môže uviesť do prevádzky. Pred zapojením elektriny musí byť zásobník naplnený vodou. Proces prvého ohrevu musí urobiť koncesovaný odborník a musí ho kontrolovať. Odtoková trubka horúcej vody, ako aj časti bezpečnostnej armatúry môžu byť horúce.

Postup:

- a) skontrolujte vodovodnú, elektrickú inštaláciu. Skontrolujte správne umiestnenie senzorov prevádzkového a poistného termostatu. Sensory musia byť v puzdre zasunuté na doraz, v poradí najprv prevádzkový, potom bezpečnostný termostat;
- b) otvorte ventil teplej vody zmiešavacej batérie;
- c) otvorte ventil prírodného potrubia studenej vody k ohrievaču;
- d) len čo začne voda ventilom pre teplú vodu vytekať, je plnenie ohrievača ukončené a ventil sa môže zavrieť;
- e) ak sa prejaví netesnosť veka príruby, treba dotiahnuť skrutky veka príruby;
- f) priskrutkujte kryt elektrickej inštalácie;
- g) na začiatku prevádzky ohrievač prepláchnite, až do zmiznutia zákalu;
- h) vyplňte riadne záručný list.

PRIPOJENIE OHRIEVAČA A ZÁSOBNÍKA TEPLEJ VODY K VODOVODNEMU SYSTÉMU

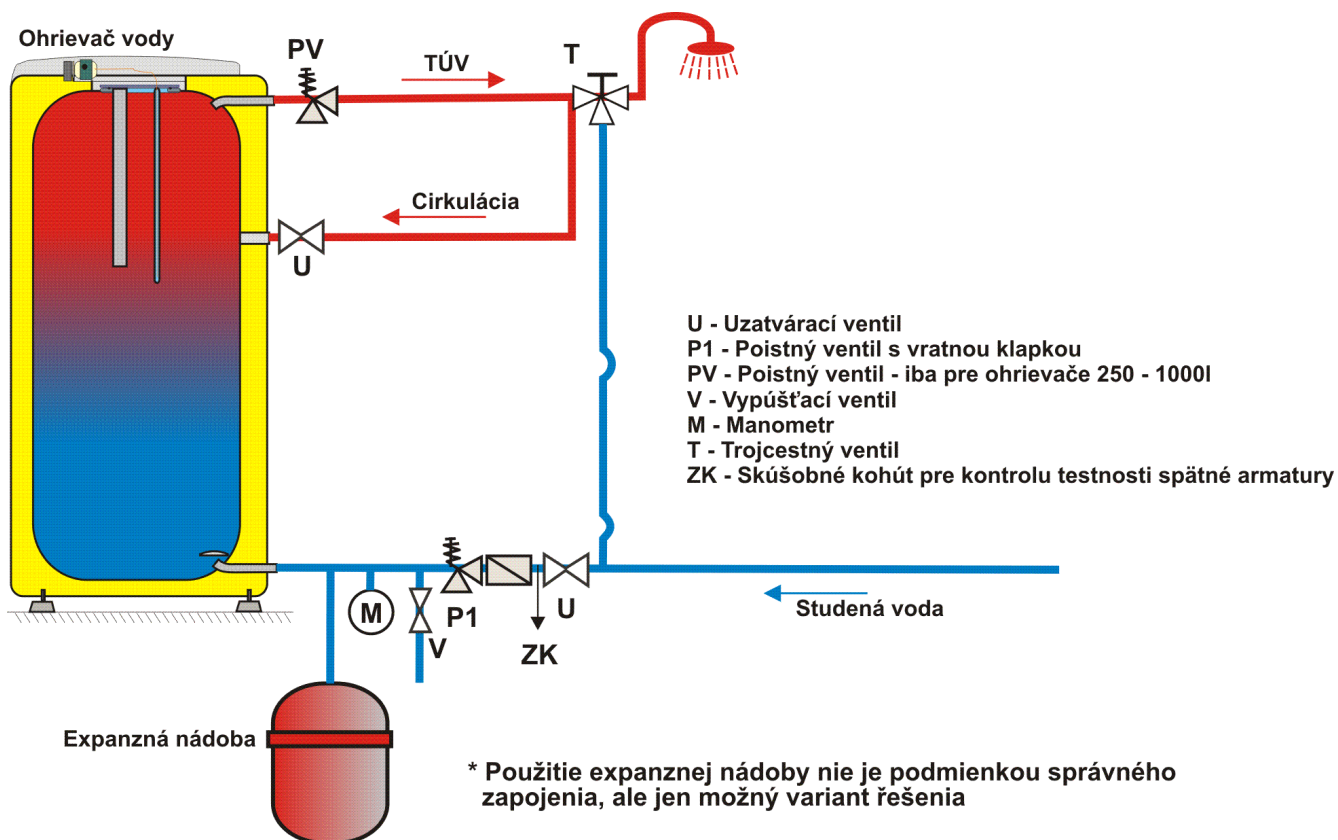

Obrázok 18

Ohrievače (zásobníky teplej vody) s objemom väčším ako 200 litrov sa na výstupnom potrubí teplej vody opatria kombinovanou teplotnou a tlakovou poistnou armatúrou podľa ČSN EN 1490, alebo teplotnou poistnou armatúrou opatrenou senzorom teploty vody, umiestnenými v ohrievači (zásobníku teplej vody), alebo ďalším poistným ventilom DN 20 a otváracím pretlakom zhodným s max. prevádzkovým pretlakom nádoby ohrievača (zásobníka teplej vody). Tento poistný ventil nenahradzuje poistný ventil na prívide studenej vody. Medzi poistný ventil a ohrievač (zásobník teplej vody) sa nesmie umiestniť žiadna uzavieracia, spätná armatúra, ani filter.

2.5 ČISTENIE OHRIEVAČA A VÝMENA ANÓDOVEJ TYČE

Opakovaným ohrevom vody sa na stenách smaltovanej nádoby - a hlavne na veku príruby - usadzuje vodný kameň. Usadzovanie závisí od tvrdosti ohrievanej vody, od jej teploty a od množstva spotrebovanej teplej vody.



Po dvojročnej prevádzke odporúčame kontrolu a prípadné vyčistenie nádoby od vodného kameňa, kontrolu a prípadnú výmenu anódovej tyče.

Životnosť anódy je teoreticky vypočítaná na dva roky prevádzky, mení sa však v závislosti od tvrdosti a chemického zloženia vody v mieste užívania. Na základe tejto prehliadky možno stanoviť termín ďalšej výmeny anódovej tyče. Vyčistenie a výmenu anódy zverte firme, ktorá robí servisnú službu. Pri vypúšťaní vody z ohrievača musí byť otvorený ventil zmiešavacej batérie na teplú vodu, aby v nádobe ohrievača nevznikol podtlak, ktorý by zamedzil vytekaniu vody.



Na zamedzenie tvorby baktérií (napr. Legionella pneumophila) sa pri zásobníkových ohrevoch v bezpodmienečne nutných prípadoch odporúča na prechodný čas periodicky zvyšovať teplotu TÚV najmenej na 70 °C. Možný je aj iný spôsob dezinfekcie TÚV.


2.6 NÁHRADNÉ DIELY

- veko príruby
- tesnenie veka príruby
- set skrutiek M12 (alebo M10)
- termostat a tepelná poistka
- horčíková anóda
- izolačný kryt príruby
- kontrolky s vodičmi
- ovládací gombík termostatu
- teplomer kapilárový
- ohrevné teleso

Pri objednávke náhradných dielov uvádzajte názov dielu, typ a typové číslo zo štítku ohrievača (zásobníka teplej vody).

3 OBSLUHA TERMOSTATU

3.1 OBSLUŽNÉ ZARIADANIA OHRIEVAČE OKCE 100-125 S/2,2 KW

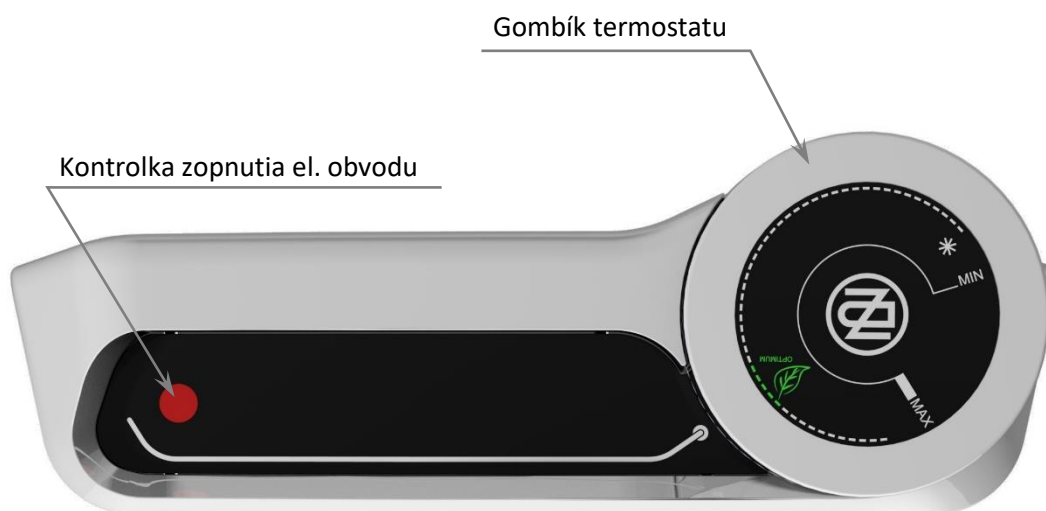


Obrázok 19



Termostat, ani žiadna iná časť ovládacieho panelu, nie je nosnou časťou, ktorá by mohla byť použitá na akúkoľvek manipuláciu s ohrievačom.

3.1.1 NASTAVENIE TEPLoty

Teplota vody sa nastavuje otočením gombíka termostatu. Požadovaný symbol sa nastaví proti pevnému bodu na ovládacom paneli (Obrázok 20).

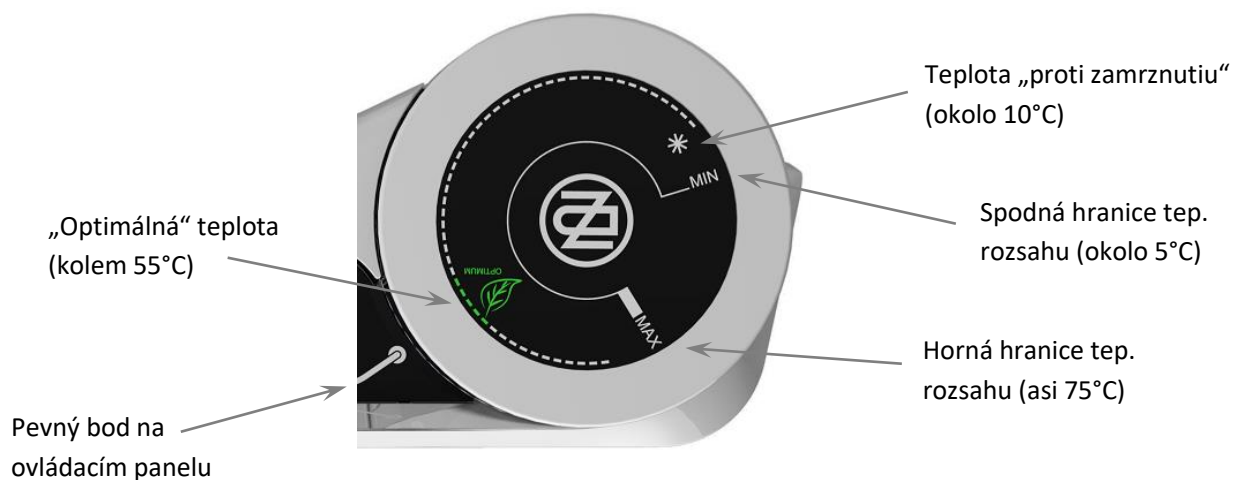

Obrázok 20



Nastavenie gombíka termostatu na ľavý doraz neznamená trvalé vypnutie ohrevného telesa. Pri prevádzke ohrievača bez blokovania dennej sadzby neodporúčame nastavovať teplotu nad 55 °C. Zvoľte maximálne symbol „OPTIMUM“.

3.2 NAJČASTEJŠIE PORUCHY FUNKCIE A ICH PRÍČINY

PRÍZNAK PORUCHY	KONTROLKA	RIEŠENIE
Voda je studená	<ul style="list-style-type: none">• svieti	<ul style="list-style-type: none">• porucha ohrevného telesa• nehrejú všetky telesá
Voda je málo teplá	<ul style="list-style-type: none">• svieti	<ul style="list-style-type: none">• porucha niektorého telesa• porucha jednej špirály v telese
Voda je studená	<ul style="list-style-type: none">• nesvieti	<ul style="list-style-type: none">• porucha prevádzkového termostatu• bezpečnostný termostat vypol prívod elektrickej energie• prerušenie dodávky elektrickej energie mimo ohrievač
Teplota vody nezodpovedá nastavenej teplote na ovládači		<ul style="list-style-type: none">• porucha termostatu

Tabuľka 16



Nepokúšajte sa poruchu odstrániť sami. Obráťte sa buď na špecializovanú, alebo servisnú službu. Odborníkovi postačí na odstránenie poruchy často len málo. Pri objednávke opravy oznámte typové označenie a výrobné číslo, ktoré nájdete na výkonovom štítku vášho ohrievača vody (zásobníka teplej vody).

4 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

4.1 INŠTALAČNÉ PREDPISY



Bez potvrdenia špecializovanej firmy o realizácii elektrickej inštalácie je záručný list neplatný.

Pravidelne kontrolujte ochrannú horčíkovú anódu a v prípade potreby ju vymeňte.

Medzi ohrievačom (zásobníkom teplej vody) a poistným ventilom nesmie byť zaradená žiadna uzavieracia armatúra.

Pri pretlaku vo vodovodnom potrubí vyššom ako 0,48 MPa sa pred poistný ventil musí zaradiť aj ventil redukčný.

Všetky výstupy teplej vody musia byť vybavené zmiešavacou batériou.

Pred prvým napúšťaním vody do ohrievača (zásobníka teplej vody) odporúčame dotiahnutie matíc prírubového spoja nádoby.

Nie je dovolená žiadna manipulácia s termostatom, okrem prestavenia teploty ovládacím gombíkom.

Akúkoľvek manipuláciu s elektrickou inštaláciou, zoraďovanie a výmenu regulačných prvkov robí len servisný podnik.

Ak ohrievač (zásobník teplej vody) nepoužívate dlhší čas ako 24 hodín, popr. ak je objekt s ohrievačom (zásobníkom teplej vody) bez dozoru osôb, uzavrite prívod studenej vody do ohrievača.

Ohrievač (zásobník teplej vody) sa môže používať výlučne v súlade s podmienkami uvedenými na výkonovom štítku a s pokynmi pre elektrické zapojenie.



Elektrická a vodovodná inštalácia musia rešpektovať a spĺňať požiadavky a predpisy v krajine použitia!

4.2 POKYNY PRE DOPRAVU A SKLADOVANIE

Zariadenie musí byť prepravované a uskladnené v suchom prostredí, chránené pred poveternostnými vplyvmi, v rozmedzí teplôt -15 až +50 °C. Pri nakládke a vykládke sa treba riadiť pokynmi uvedenými na obale.



Vplyvom transportu a tepelných dilatácií môže u ohrievačov (zásobníka teplej vody) s výmenníkom dochádzať k odpadávaniu prebytočného smaltu na dno nádoby. Tento jav je úplne bežný a na kvalitu a životnosť ohrievača (zásobníka teplej vody) nemá vplyv. Určujúca je vrstva smaltu, ktorá zostane na nádobe. DZD má s týmto javom dlhoročné skúsenosti a nie je dôvodom reklamácie.

4.3 LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU A NEFUNKČNÉHO VÝROBKU

Za obal, v ktorom bol výrobok dodaný, bol uhradený servisný poplatok za zabezpečenie spätného odberu a využitie obalového materiálu. Servisný poplatok bol uhradený podľa zákona u firmy NATUR PACK, a.s. Klientske číslo firmy je 00230. Obaly z ohrievača vody a zásobníka teplej vody odložte na miesto, ktoré obec určila na ukladanie odpadu. Vyradený a nepoužiteľný výrobok po ukončení prevádzky demontujte a dopravte do strediska recyklácie odpadov (zberný dvor) alebo kontaktujte výrobcu.



14-10-2022

5 MONTÁŽNY NÁVOD PRE IZOLÁCIU SO ZIPSOVÝM UZÁVEROM

(týka sa len ohrievačov o objeme 750 a 1000 litrov)


Montáž izolácie môžu robiť len dvaja ľudia, pri väčších bojleroch sú potrební traja a môže sa robiť v priestoroch s teplotou najmenej 18 °C.

Ak je izolácia vybavená izoláciou dna nádoby, táto musí byť montovaná ako prvá. Potom sa vloží izolácia okolo ohrievača tak, aby rešpektovala predlisované otvory izolácie. Miernym ťahom v smere šípok sa potom pritiahnu obe strany zipsovej izolácie (viď Obrázok 21), aby sa izolácia nezhrnula a otvory v izolácii sa kryli so vstupmi a výstupmi na bojleri. Treba zabezpečiť, aby obe polovice zipsového uzáveru pred uzavretím neboli od seba vzdialené viac ako 20 mm (viď Obrázok 22). Pri uzavretí nesmie do zipsového uzáveru vniknúť žiadna pena.


Po tom, čo je izolačný plášť správne nasadený a zipsový uzáver zatvorený, nasadí sa vrchné veko z penovej hmoty a pretiahne sa fóliový kryt, prípadne veko z umelej hmoty. Prípadne možno prilepiť kryty vývodov na miesta pripojenia (viď Obrázok 23).

Izoláciu možno skladovať len v suchých priestoroch.


Za škody vzniknuté nerešpektovaním tohto návodu nepreberáme žiadne ručenie.

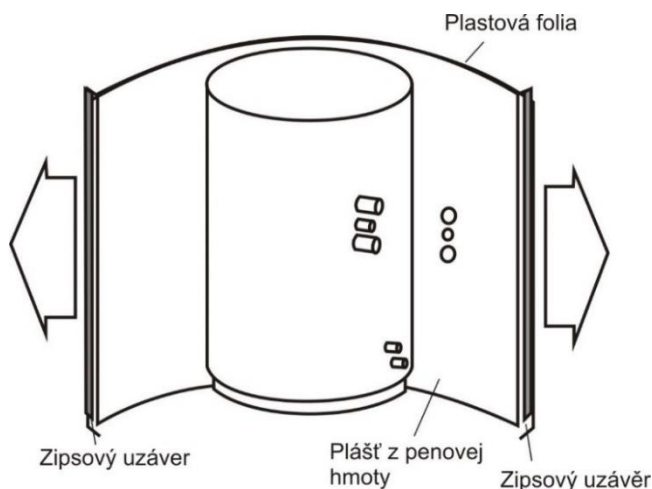

Obrázok 21

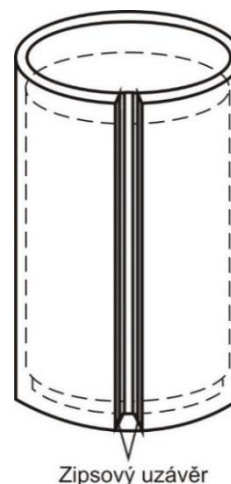

Obrázok 22

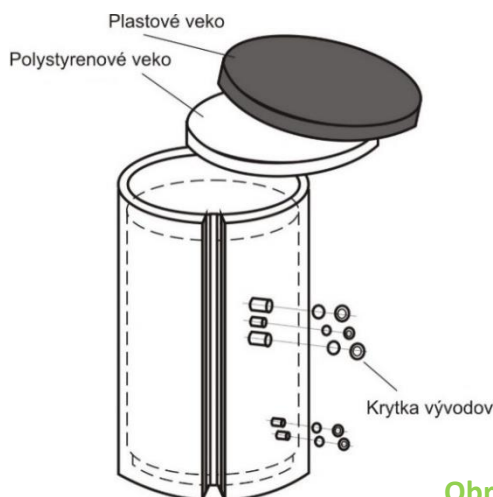

Obrázok 23